



## POŽARNA VRATA

**NovoFire EI30-1 45 RL**



# ARCONT

ARCONT IP d. o. o.  
LJUTOMERSKA CESTA 30  
9250 GORNJA RADGONA  
SLOVENIJA  
T: +386 (0)2 56 44 301  
F: +386 (0)2 56 44 329  
INFO@ARCONT.SI  
WWW.ARCONT-IP.SI

**ZAG**

Fačet za građevinštvo Slovenija  
Slovene Firestar Building and Civil Engineering Institute  
Slovenski zavod za gradbeništvo  
<http://www.zag.si>

### CERTIKAT O SKLADNOSTI

REG2-0004-03 - ZGPro - 1246

Na podlagi 7. in 25. člena Zakona o gradbenih proizvodičih – ZGPro (Ustres 52/09) ter slovenskega tehničnega soglašja STS-07/100, ki se nanaša na certificiranje polnilnih vrat, je ugotovljeno, da za gradbene proizvode:

Polarna vrata –

NovoFire EI 30-1 45 RL

ki jih daje na try

**NOVOFERM GmbH**

Iselburger Str.31, D-46459 Rees

in prizraja v svojem obzoru

NOVOFERM GmbH

Werk Haldern, Iselburger Str.31, D-46459 Rees

proizvajalec izvaja kontrole preverjanja in nadaljnje preverjanje varnosti, odprtosti v obzoru, v skladu s programom kontrole preverjanja, ter da je od Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije priznani in ustanovljen Zavod za gradbeništvo Slovenije operativno vednoščenje rezultatov zadevih preiskovanj, začetki pregleb občina in kontrole preverjanja in izvaja mili nadzor, omogočuje in potrjuje kontrole preverjanja.

Ta certifikat potrjuje, da so bila upoštevana vsa določila o potrjevanju skladnosti, opisana v slovenskem izdanišču soglašja

STS-07/100

in da proizvod izpoljuje vse predpisane zahteve.

Ta certifikat je bil privzet leta 13.03.2008 na mestu v veljajoči takšni fazi, dokler se ne bodo zmanjšali bodisi pogoj, določen v STS-07/100, pod katerim pogoj preverjanje ali izvajanje kontrole preverjanja v obzoru vendar najdlje do 18.12.2012.

Ljubljana, 13.03.2008




Namestnik vedje certifikacijske službe:  
Vens Verovtsek Jozef, univ.dipl.kem.

Obr. P/C 19-401-JAFS

30-minutna požarna vrata NovoFire EI30-1 45 RL zadržujejo širjenje požara in so pripravljena za takojšnjo vgradnjo. Vrata so univerzalna in jih je mogoče uporabiti levo/desno. Vrata so standardno opremljena s črno garnituro kljuke, cilindrično ključavnico (vendar brez cilindričnega vložka) ter tesnilom. Polnilo vratnega krila sestavlja plošča iz mineralnih vlaken, narejeno je pa iz pocinkane pločevine in temeljno prašno barvano v belo barvo RAL 9016. Debelina vratnega krila je 45 mm.

Standardni vogalni podboj, ki je iz 2 mm debele pocinkane pločevine in temeljno prašno barvan v belo barvo RAL 9016, ima navarjena sidra za montažo vrat. Za zapiranje vrat poskrbita standardni konstrukcijski in vzmetni tečaj.

Vrata imajo Slovensko tehnično soglasje (STS-07/100) za vgradnjo na mejo požarnih sektorjev in evakuacijskih poti s strani Zavoda za gradbeništvo Slovenije.

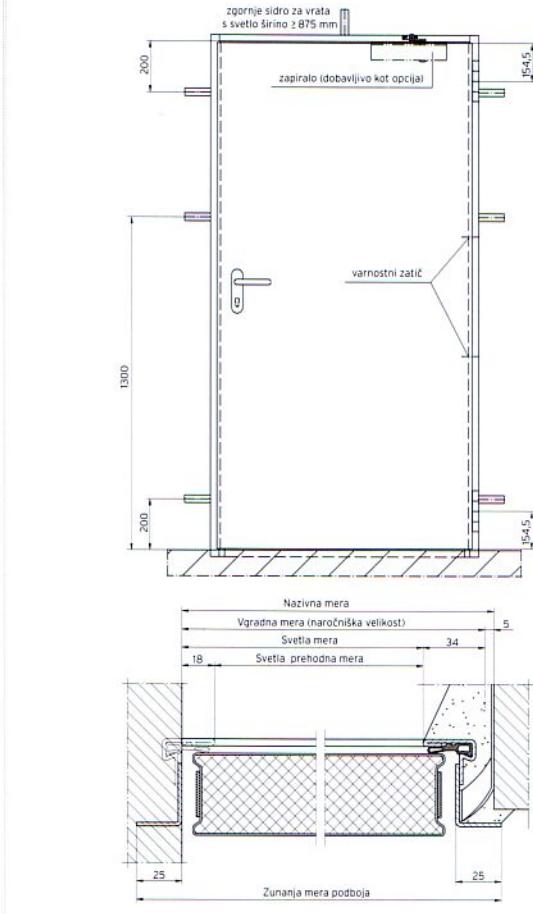

#### Standardne dimenzijsne požarnih vrat NovoFire® EI30-1 45 RL:

Vgradna mera BR (naročniška velikost) mm	Nazivna mera mm	Svetla prehodna mera s spodnjo pripilo mm	Zunanja mera okvirja mm
750 x 2000	760 x 2005	682 x 1966	792 x 2034
875 x 2000	885 x 2005	807 x 1966	917 x 2034
1000 x 2000	1010 x 2005	932 x 1966	1042 x 2034

#### Nestandardne dimenzijsne (dimenzijsje po naročilu) požarnih vrat NovoFire® EI30-1 45 RL:

Vgradna mera (naročniška velikost) mm	Nazivna mera mm	Svetla prehodna mera mm	Zunanja mera okvirja mm
750 x 1750	760 x 1755	682 x 1716	792 x 1784
750 x 1875	760 x 1880	682 x 1841	792 x 1909
800 x 1800	810 x 1805	732 x 1766	842 x 1834
800 x 1875	810 x 1880	732 x 1841	842 x 1909
800 x 2000	810 x 2005	732 x 1966	842 x 2034
875 x 1750	885 x 1755	807 x 1716	917 x 1784
875 x 1800	885 x 1805	807 x 1766	917 x 1834
875 x 1875	885 x 1880	807 x 1841	917 x 1909
875 x 2125	885 x 2130	807 x 2091	917 x 2159
1000 x 1875	1010 x 1880	932 x 1841	1042 x 1909
1000 x 2125	1010 x 2130	932 x 2091	1042 x 2159